

## 消防用ホース仕様書

この仕様書は令和2年度熱海市消防本部が購入する消防用ホースについて定めるものである。

### 1 規 格

消防用ホースは、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。

- (1) 消防法（昭和23年法律第186号。）
- (2) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省第22号。）
- (3) ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。

### 2 品 名 消防用ホース

### 3 数 量 等 購入数量 合計 82本

【SP-aya-AA】 65mm×20m 55本

【スーパーランナー12】 65mm×20m 4本

【スーパーランナー12-win】 65mm×20m 4本

【プロファイターA】 65mm×20m 5本

50mm×20m 5本

【プロファイターA】 65mm×10m 5本

【プロファイターS】 40mm×20m 4本

### 4 仕 様

#### 【SP-aya-AA（65mm）】

- (1) 呼称65・長さ20m
- (2) 使用圧は、1.3MPa以下とする。
- (3) ホースの色は白とする。
- (4) 結合金具は、軽合金製不意離脱防止金具の町野式とし、ニューアトラス付きワイヤーによる締め付けとする。受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (5) ルミタイヤ及びロック町野金具を標準装備とする。
- (6) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (7) 各ホースに名入れをする。

#### 【スーパーランナー12】

- (1) 呼称65・長さ20m
- (2) 使用圧は、1.3MPa以下とする。

- (3) ホースの色は白とする。
- (4) 結合金具は、軽合金製の町野式とし、ワイヤーによる締め付けとする。  
受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (5) ルミタイヤを標準装備とする。
- (6) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (7) 各ホースに名入れをする。

**【スーパーランナー12win】**

- (1) 呼称65・長さ20m
- (2) 使用圧は、1.3MPa以下とする。
- (3) ホースの色は白とする。
- (4) 結合金具は、軽合金製の町野式とし、ワイヤーによる締め付けとする。  
受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (5) ルミタイヤを標準装備とする。
- (6) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (7) 各ホースに名入れをする。

**【プロファイターA(65mm)】**

- (1) 呼称65・長さ20m
- (2) 使用圧は、1.6MPa以下とする。
- (3) 結合金具は、軽合金製不意離脱防止金具の町野式とし、ニューアトラス付きワイヤーによる締め付けとする。受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (4) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (5) ルミタイヤ及びロック町野金具を標準装備とする。
- (6) 各ホースに名入れをする。

**【プロファイターA(65mm)】**

- (1) 呼称65・長さ10m
- (2) 使用圧は、1.6MPa以下とする。
- (3) 結合金具は、軽合金製不意離脱防止金具の町野式とし、ニューアトラス付きワイヤーによる締め付けとする。受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (4) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (5) ルミタイヤ及びロック町野金具を標準装備とする。
- (6) 各ホースに名入れをする。

**【プロファイターA(50mm)】**

- (1) 呼称50・長さ20m
- (2) 使用圧は、1.6MPa以下とする。

- (3) 結合金具は、軽合金製不意離脱防止金具の町野式とし、ニューアトラス付きワイヤーによる締め付けとする。受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (4) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (5) ルミタイヤ及びロック町野金具を標準装備とする。
- (6) 各ホースに名入れをする。

【プロファイターS (40mm)】

- (1) 呼称40・長さ20m
- (2) 使用圧は、2.0MPa以下とする。
- (3) 結合金具は、軽合金製不意離脱防止金具の町野式とし、ニューアトラス付きワイヤーによる締め付けとする。受け口側金属の保護タイヤは夜間や室内の消防活動の安全性・作業性向上のため蓄光材配合とする。
- (4) ジャケットの織り組織は、綾織りとする。
- (5) ルミタイヤ及びロック町野金具を標準装備とする。
- (6) 各ホースに名入れをする。

5 納 期 令和2年10月30日(金)

6 納品場所 熱海市消防本部

7 その他

- (1) 納入日より最低1年間は品質及び機能を保証、故意または重大な過失による損傷を除き、製品の保証を行なうこととする。
- (2) 名入れについては、受注後担当者と協議を行うこととする。
- (3) 不明な点があった場合は、必ず担当者と協議を行なうこととする。


## 消防団用ホースの名入れについて

- ・名入れの見本

熱海  
1分団

熱海市

熱署

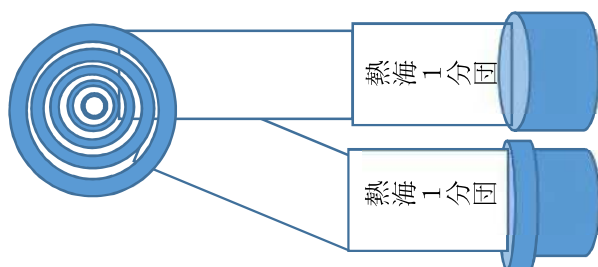

- ・ 操法用ホースは熱海市（8本）
- ・ 1～11分団を各5本（計55本）
- ・ 熱署は19本